

**Registado com A.R.**

Saída n.º: 3226 / 2022  
Referente a: EPU N.º 16156  
Data: 19-08-2022  
Sua referência:

Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Presidente da  
Câmara Municipal de Nisa  
Praça do Município 5  
6050-358 NISA

**Assunto: Licenciamento – Éditos**

**Linha de MT aérea a 30 kV (N.º 1212 L3 018300), com 833,84 metros, com origem no apoio n.º 21 da linha de MT a 30 kV (N.º 1212 L3 000400) para PT NIS 0004D e término no PT NIS 0169C - Herdade de Penedos, União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa.**

De harmonia com o disposto nos Art.s 19º e 20º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, junto envio a V. Ex<sup>a</sup> um exemplar do projeto relativo à instalação descrita em epígrafe, bem como um exemplar dos éditos respetivos.

Solicito a V. Ex<sup>a</sup> se digne mandar afixar os éditos nos locais habituais, durante o prazo de **15 dias**, e publicá-los num jornal local, se V. Ex<sup>a</sup> o julgar conveniente para lhe dar a necessária publicidade, informando esta Direção Geral se houver reclamações.

Na ausência de resposta dessa Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, esta Direção Geral considerará que não foram apresentadas reclamações ao estabelecimento da linha elétrica.

Com os melhores cumprimentos,



Edgar Mourinho  
Chefe de Divisão

Anexo: Éditos e 1 ex. projeto  
EM/CC

## É D I T O

Processo EPU N.º 16156

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câmara Municipal de Nisa e na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral, sita na Praceta das Empresas 3, N.º 18, 7005-639 Évora, com o telefone 266750450, e-mail energia.alentejo@dgeg.gov.pt, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação deste édito no "Diário da República", o projeto apresentado pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. – Direção Serviço aos Ativos MT e BT – Sul – Área de Ativos Tejo, para estabelecimento de linha de MT aérea a 30 kV (N.º 1212 L3 018300), com 833,84 metros, com origem no apoio n.º 21 da linha de MT a 30 kV (N.º 1212 L3 000400) para PT NIS 0004D e término no PT NIS 0169C - Herdade de Penedos, União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

Direção Geral de Energia e Geologia, 19-08-2022

  
Edgar Mourinho  
Chefe de Divisão



DCEG  
VISTO  
19 AGO 2022  
A Diretora de Serviços

N.º José Espinalberto  
E-REDES  
Distribuição de Electricidade

## MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

**ENTIDADE** : E-REDES - Distribuição de Energia, S.A.  
Direção Serviços ao Ativos Sul - Área de Ativos Tejo

**INSTALAÇÃO PROJETADA** : Linha de MT a 30kV Nº 1212 L3 018300 para o PT NIS 0169C  
HERDADE DE PENEDOS

**ORIGEM** : Apoio n.º 20 da linha MT a 30kV Nº 1212 L3 000400 p/ PT NIS 0004D

**DESTINO** : PT NIS 0169C - HERDADE DE PENEDOS

**OBJETIVO** : Alimentar com energia eléctrica o novo Posto de Transformação Aéreo,  
de serviço particular PT NIS 0169C

**LOCALIZAÇÃO**  
Freguesias : UF Arez e Amieira do Tejo  
Concelho : Nisa  
Coordenadas : X : -7°42'48,0" Y : 39°26'43,8"

**TRAÇADO**  
De acordo com os desenhos da planta de localização 64.0458.21  
do perfil da linha aérea 61.0459.21  
do cruzamento com telecomunicações 62.0199.22

**CARACTERISTICAS** : Troço aéreo

Comprimento total : 833,84 m  
Neuto da rede : à terra por impedância limitadora/neutro isolado.

Condutores :	Material	Secção mm <sup>2</sup>	T. Máx. daN/mm <sup>2</sup>
	AL-AÇO	50	8

Isoladores : Cadeia, tipo: U70BS e U100BLP  
Armações : Normalizadas, dos tipos indicados no perfil.  
Apoios : Betão ou metálicos com as características indicadas no perfil.

**TRAVESSIAS E CRUZAMENTOS** : (Indicar o nº dos apoios adjacentes da linha de MT)

Estradas Nacionais :  
Estradas Municipais :  
Caminhos de Ferro :  
Linhas de Telecomunicações : Vão P21-P1 e P2-P3  
Linhas de AT / MT / BT :  
Outros : Traçado inserido parcialmente em zona REN.

**CÁLCULOS** : Segundo o DIT-C11-620 - Projecto-tipo de rede aérea compacta de Média Tensão.

**INDICAÇÕES COMPLEMENTARES** : Todos os apoios serão dotados de terra de protecção estabelecida nas

condições habituais e segundo as normas em vigor.  
Instalação de dispositivo dissuasor de nidificação em todos os apoios.

O projeto foi elaborado seguindo as prescrições do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), publicado através do Decreto Regulamentar 1/92 de 18 de fevereiro, e as Recomendações da Direção Geral de Energia para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV.

Em todos os casos omissos nesta memória observar-se-ão todos os preceitos constantes na regulamentação em vigor.


ANEXOS

: Desenhos / Cálculos.

Portalegre


30/06/2022

O Projectista




Rui Miguel Viegas Cardoso

O Técnico Responsável



Roberto José Ribeiro


Verificado por



Tiago Cascalheira

DGEG  
VISTO  
19/AGD/2022  
A Diretora de Serviços

N.ª para Espalhamento

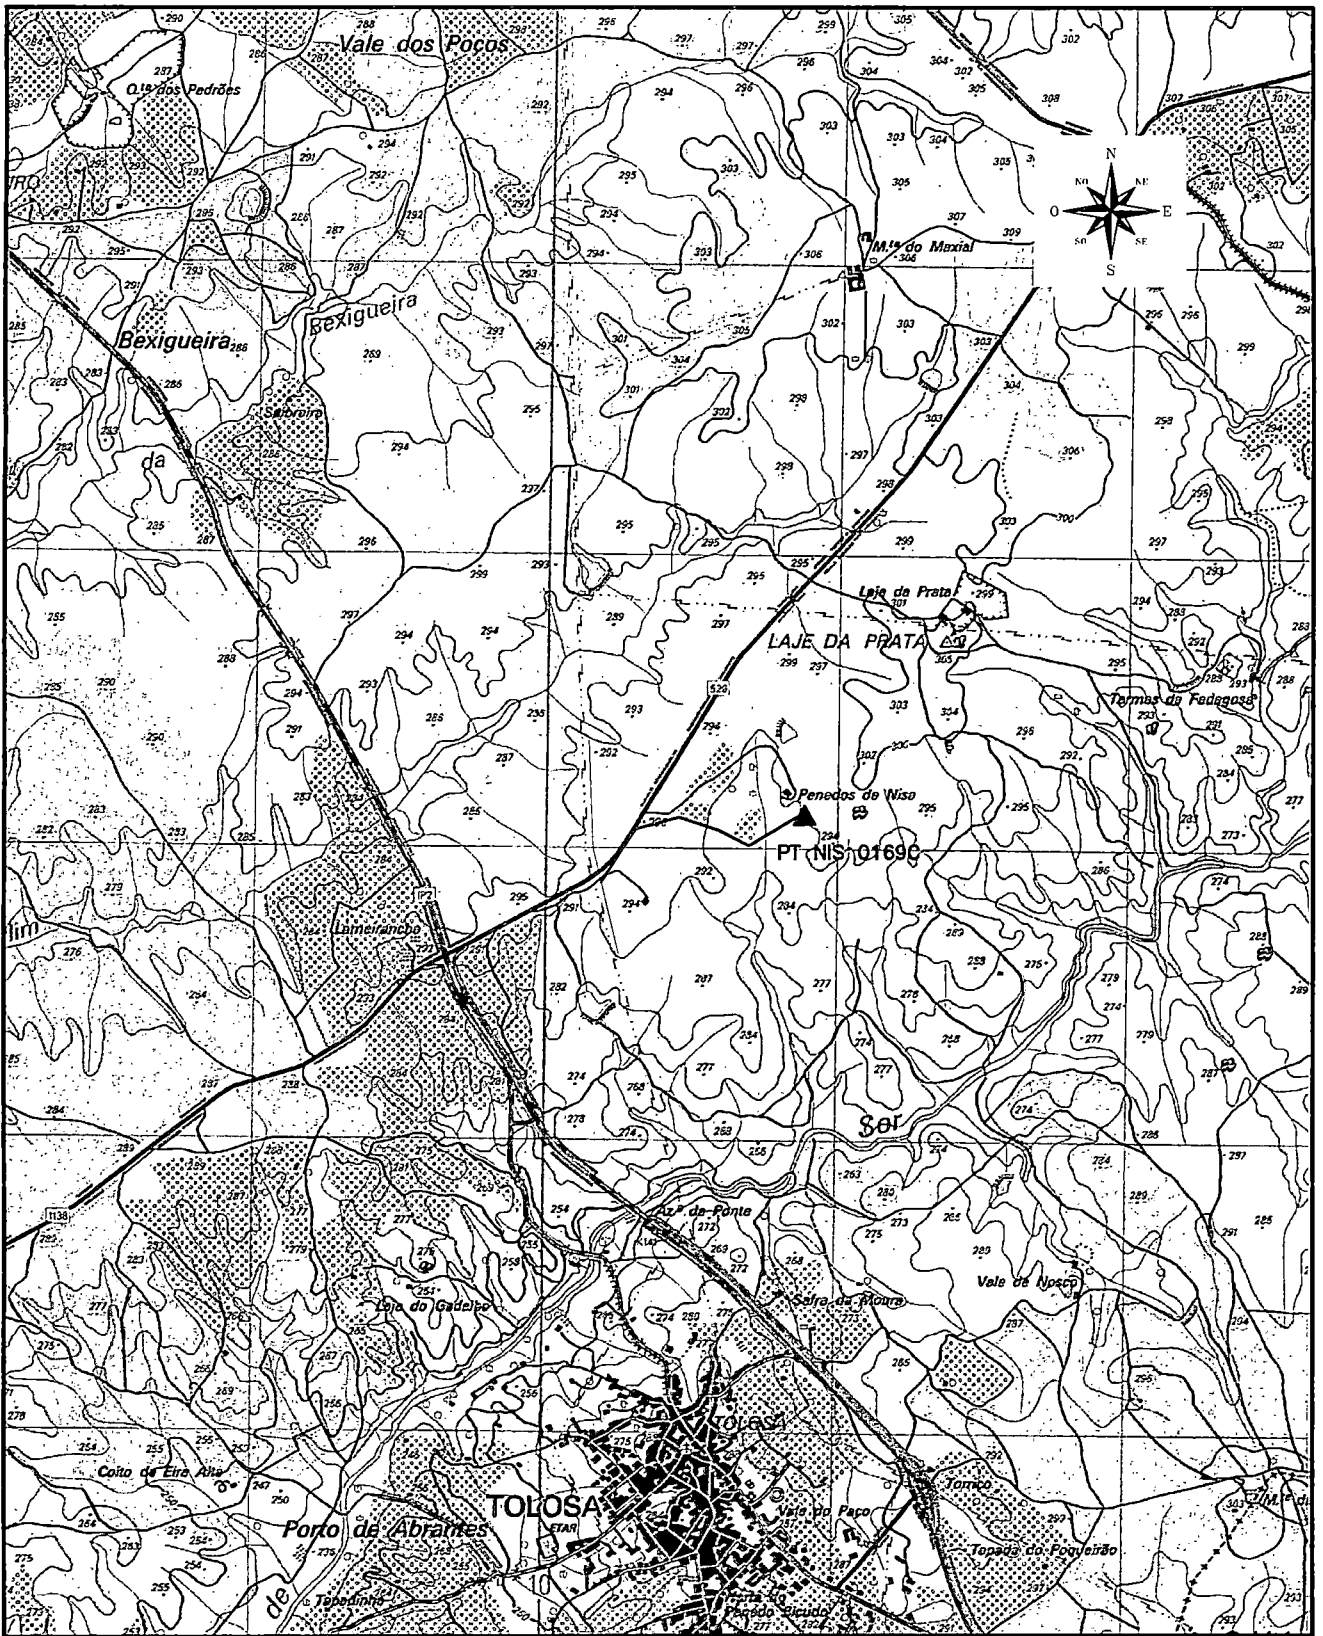

					PROJ.	16-05-2022	R.CARDOSO
					LEV. TOP.	05-05-2022	CARTOGLOBO
					DES.		
					VERIF.		
INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
D-DSAS-AAT	FORMATO -	<b>PLANTA DE LOCALIZAÇÃO</b> LINHA MT A 30KV N° 1212 L3 018300 P/PT NIS 01696 HERDADE DE PENEDOS 19 AGO. 2022 A Diretora de Serviços					
ALR-UPT	OUTPUT 1 - 25						
PLANTA(S)	ESCALA(S)	Freguesia(s): U.F. AREZ/AMIEIRA DO TEJO      Concelho(s): NISA					
334	1:25000	SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		N° DESENHO	
	-			2800-21C062869		64.0458.21	
						INDICE	



DGEG  
19 AGO. 2022

A Diretora de Serviços

*for Espirito Santo*